

LEGENDA:




EDIFICAÇÃO

ESPAÇOS LIVRES FECHADOS

LARGURAS MÍNIMAS:

L1 - largura mínima - espaços livres abertos

L2 - largura mínima - espaços livres fechados

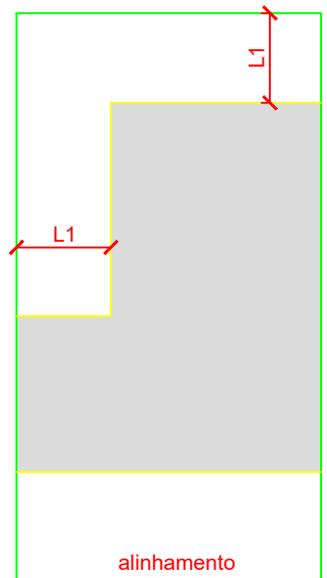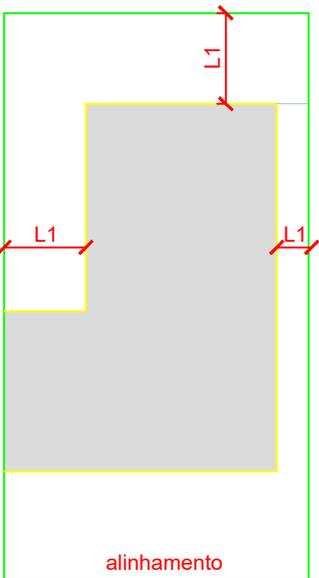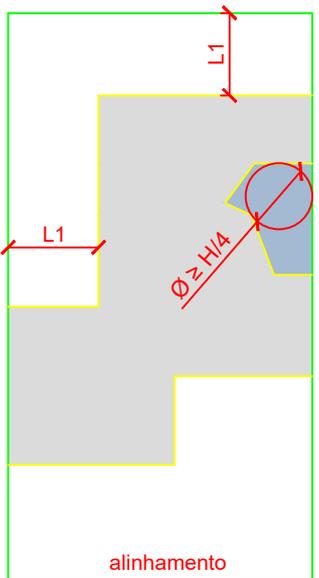

COMPARTIMENTO	ALTURA (m) H	ÁREA MÍNIMA (m ²)	LARGURA MÍNIMA (m)	LARGURA MÍNIMA (m)
Copa	≤10,00	6,00	1,50	1,50
Cozinha Despensa	≥10,00	6,00 + 2,00/pav (acima de 3 pavimentos)	2,00	1,50 + 0,15/pav (acima de 3 pavimentos)
Sanitários Caixa de Escada	≤9,00	4,00	1,50	1,50
Corredores com mais de 10,00m	≥9,00	4,00 + 1,00/pav (acima de 4 pavimentos)	1,50	1,50
Dormitórios Salas	≤4,00	6,00	2,00	1,50
Salões Locais de trabalho	≥4,00	H/4 (com no mínimo 10,00)	2,00	H/6 (com no mínimo 2,00)

H = diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolidado, iluminado ou ventilado

ESPAÇOS LIVRES FECHADOS E ABERTOS PARA AERAÇÃO E ILUMINAÇÃO ANEXO IV - FL. 4

